


Informationen zur Trinkwasserqualität

Druckzone Maladers

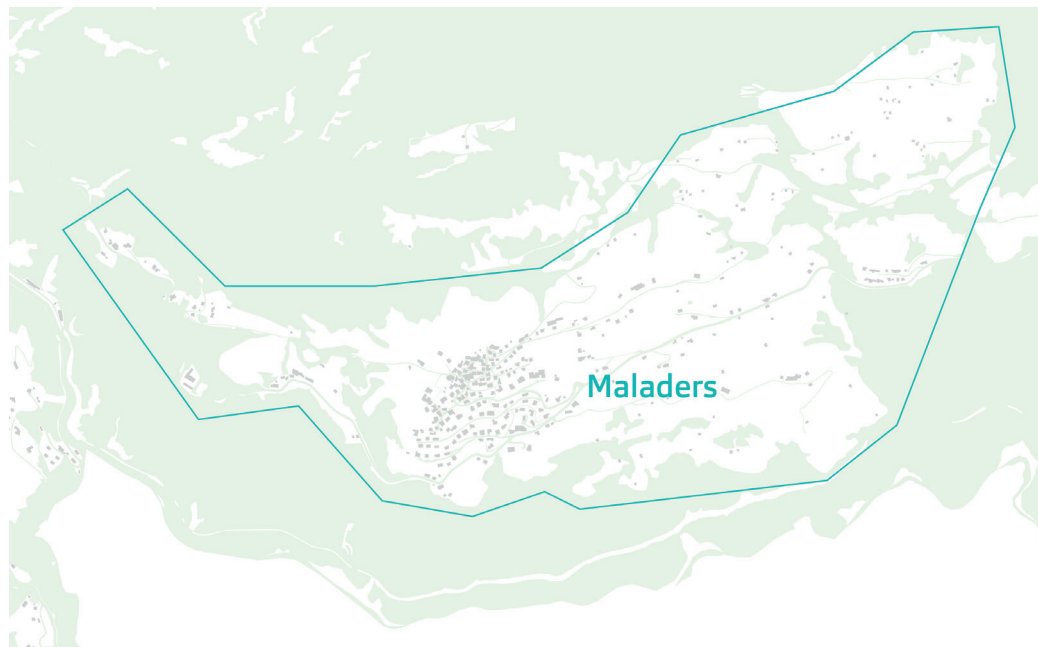

Hygienische Beurteilung

Die untersuchten mikrobiologischen Proben liegen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Maladerser Quellwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

Härte	17.5–19.6 fH°	
pH-Wert	8.0–8.2	
Nitrat	3.4 mg/l	Toleranzwert: 40 mg/l
Chlorid	1.0 mg/l	Toleranzwert: 200 mg/l
Sulfat	10.3 mg/l	Toleranzwert: 200 mg/l
Magnesium	6.0 mg/l	
Calcium	60.2 mg/l	

Herkunft des Wassers

100% aus den Quellen im Gebiet Stoggwald/Blau Rüfi (Wassertemperatur: 5.0–8.0 °C).